Tranchée, conduit et raccordement aérien

C-tal

Tranchée

- Nous recommandons la tranchée **au-delà de 250 pieds de distance .**
- 24 pouces de profond, tranchée doit être ouverte et un lit de sable déjà déposé pour le jour du rendez-vous.
- Conduit déjà existant pour longueur excédant le 250 pieds ? Il se peut que le câble pourrait ne pas passer et que la tranchée sera alors requise.

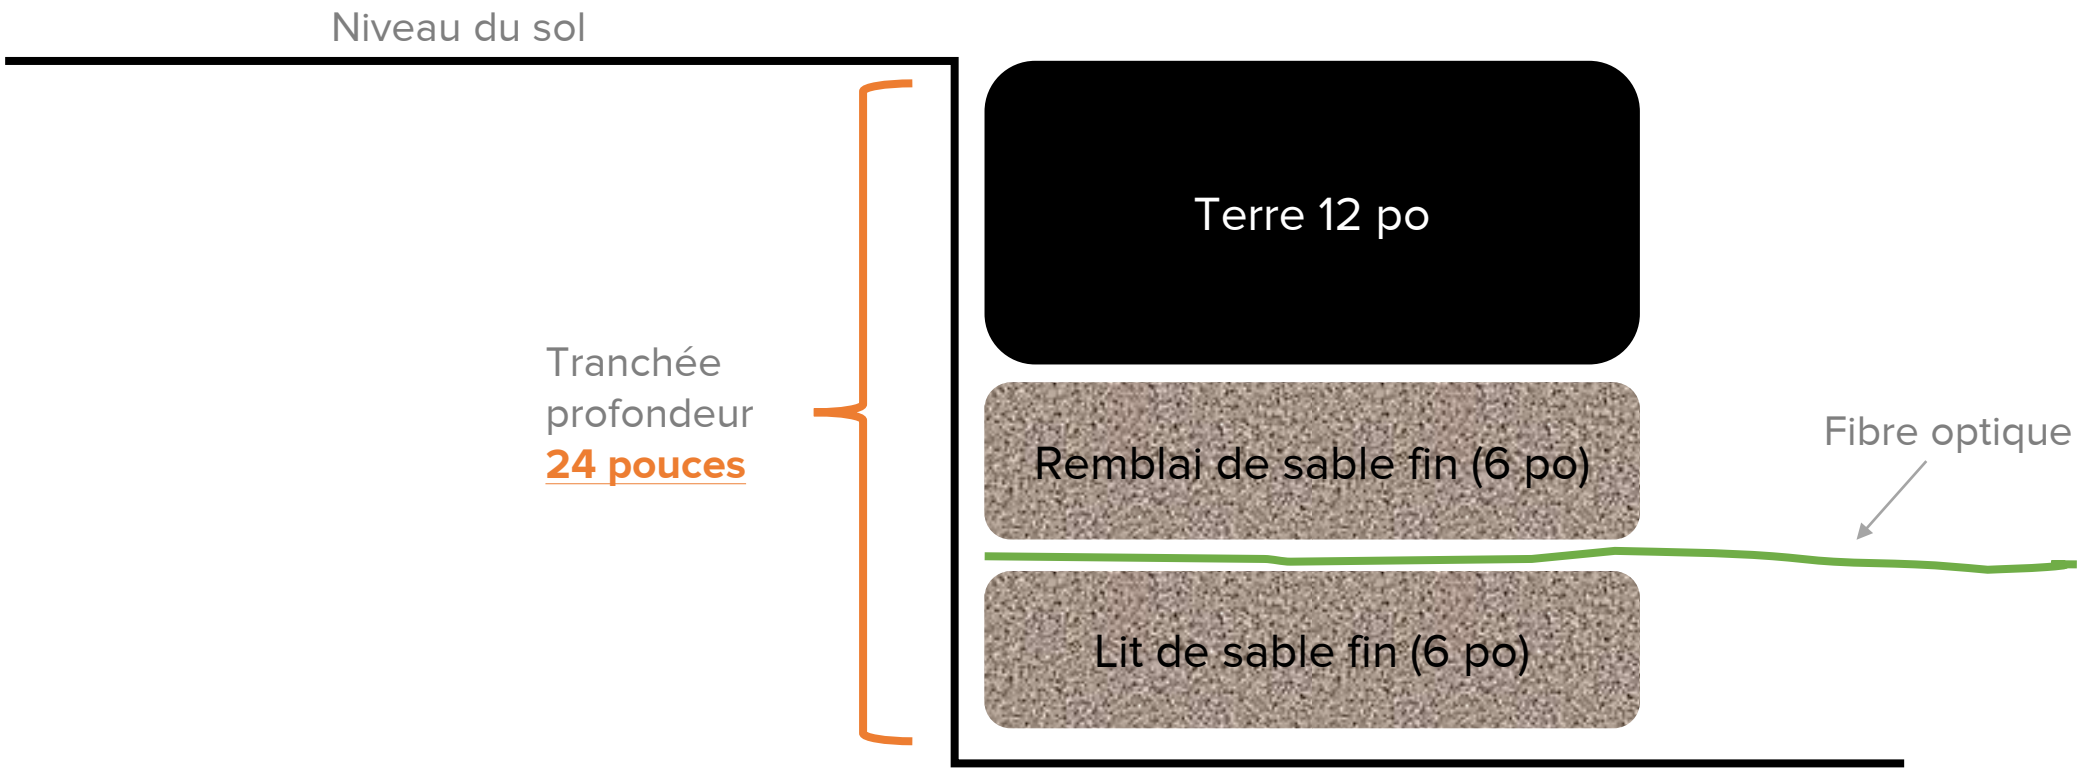

Conduits (maximum 250’)

- Peu importe la longueur, quand un conduit est déjà existant, il est de votre responsabilité de vérifier sa ficelle de tirage, notamment si elle bouge bien, afin de vous assurer que le conduit est libre et dégagé. Si le technicien n’arrive pas à passer le câble, l’installation devra être replanifiée (impliquant donc des délais considérables).

<u>Les recommandations pour l’installation d’un conduit sont :</u>

- Ficelle de tirage supportant une pression de minimum 210 lbs,
- Conduit de type tuyau à eau (Carlon) de minimum 1 ½ pouces de diamètre, supportant une pression de minimum 100 lbs.

Raccordement aérien

- Maximum 150 pieds de portée entre deux poteaux ou entre le poteau et la maison.

Vous devez installer un poteau de service ?
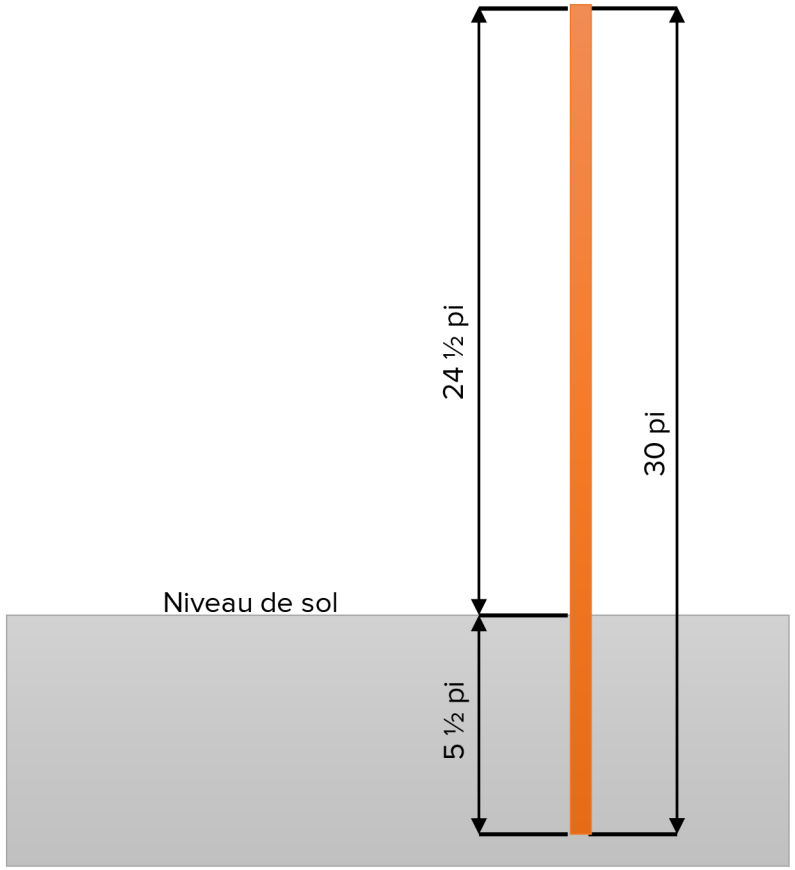
- Spécifications techniques d'un poteaux :
  - longueur totale du poteau 30 pieds, classe 7 ;
  - 5 pieds ½ - partie enterrée,
  - 24 pieds ½ - partie aérienne.